



- Sistemde kullanılacak haberleşme ve sensör kabloları LIYCY-TP tip blendajlı olmalıdır.
- Tesisatta kullanılacak su niteliği, cihazların ilgili planlama kitaplarındaki şartlara uygun olmalıdır.
- Elektrik işleri yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Kablolama en son uluslararası ve ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
- Bu akış şeması referans bir tesisat şeması olup, saha uygulamalarında ilgili planlama kitapçıkları dikkate alınmalıdır.

Model	Yükseklik	Geniřlik	Derinlik	Net Ağırlık	Brüt Ağırlık
CS2000AWF 8-10R-S	1100	400	200	15	18
CS2000AWF 12-16R-S/T	1100	400	200	15	18
CS2000AWF 18-30R-T	1100	400	200	15	18



Model	Yükseklik	Geniřlik	Derinlik	Net Ağırlık	Brüt Ağırlık
CS2000AWF 8-10R-S	1100	400	200	15	18
CS2000AWF 12-16R-S/T	1100	400	200	15	18
CS2000AWF 18-30R-T	1100	400	200	15	18

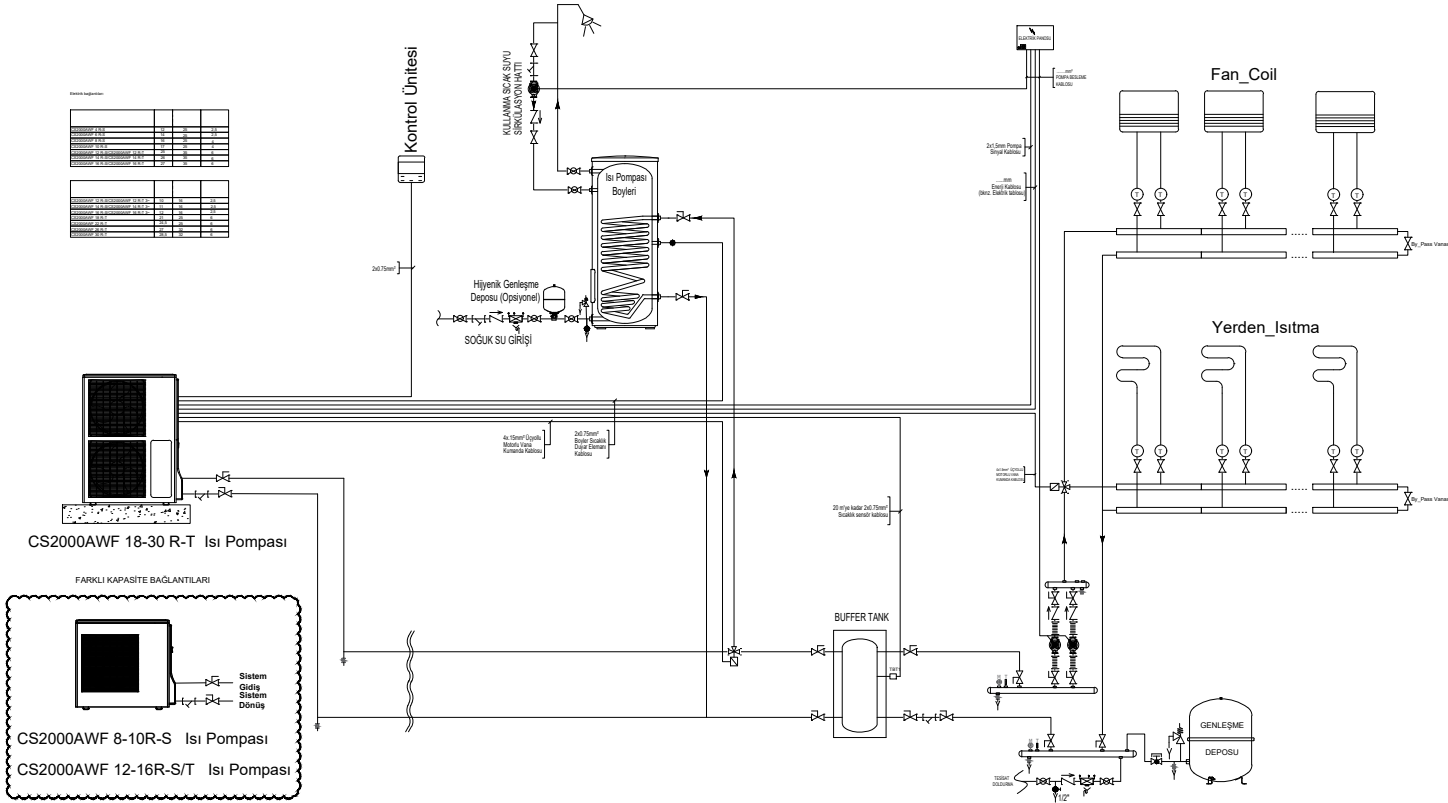


SEMBOL	AÇIKLAMA
	KÜRESEL VANA
	SÜRGÜLÜ VANA
	KELEBEK VANA
	VANA
	ÇEKVALF
	TİTREŞİM YUTUCU
	MANOMETRE
	TERMOMETRE
	PISLIK TUTUCU
	SİRKÜLASYON POMPASI
	ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA
	TAHLİVE
	EMNİYET VENTİLİ
	EN1717 Uyarınca Sistemleri Birbirinden Ayırma
	Fark Basıncı Kontrol Vanası
	Genleşme Deposu



1-CS2000 AWF 8-10 R-S
2-CS2000 AWF 12-16 R-S/T



CS2000 AWF 18-30 R-T
1)Düşük
2)Orta
3)Yüksek



Ref 6721865403
Date 01.08.2025
Statü Halka Açık



Bosch CS 2000 AWF Havadan Suya Isı Pompası Yerden Isıtma + Boyler ve Fan-Coil Isıtma Devreli (Mod Seti)Akış Şeması