

-Sistemde kullanılacak haberleşme ve sensör kabloları LIYCY-TP tip blendajlı olmalıdır.

-Tesisatta kullanılacak su niteliği, cihazların ilgili planlama kitaplarındaki şartlara uygun olmalıdır.

-Elektrik işleri yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Kablolama en son uluslararası ve ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

-Bu akış şeması referans bir tesisat şeması olup, saha uygulamalarında ilgili planlama kitapçıkları dikkate alınmalıdır.


Elektrik bağlantıları

CS2000AWF 8-S	1	2	3
CS2000AWF 10-S	1	2	3
CS2000AWF 12-S	1	2	3
CS2000AWF 14-S	1	2	3
CS2000AWF 16-S	1	2	3
CS2000AWF 18-S	1	2	3
CS2000AWF 20-S	1	2	3
CS2000AWF 22-S	1	2	3
CS2000AWF 24-S	1	2	3
CS2000AWF 26-S	1	2	3
CS2000AWF 28-S	1	2	3
CS2000AWF 30-S	1	2	3

CS2000AWF 8-T	1	2	3
CS2000AWF 10-T	1	2	3
CS2000AWF 12-T	1	2	3
CS2000AWF 14-T	1	2	3
CS2000AWF 16-T	1	2	3
CS2000AWF 18-T	1	2	3
CS2000AWF 20-T	1	2	3
CS2000AWF 22-T	1	2	3
CS2000AWF 24-T	1	2	3
CS2000AWF 26-T	1	2	3
CS2000AWF 28-T	1	2	3
CS2000AWF 30-T	1	2	3

CS2000AWF 18-30 R-T Isı Pompası

FARKLI KAPASİTE BAĞLANTILARI




CS2000AWF 8-10R-S Isı Pompası

CS2000AWF 12-16R-S/T Isı Pompası

Kontrol Ünitesi


2x1.75mm²

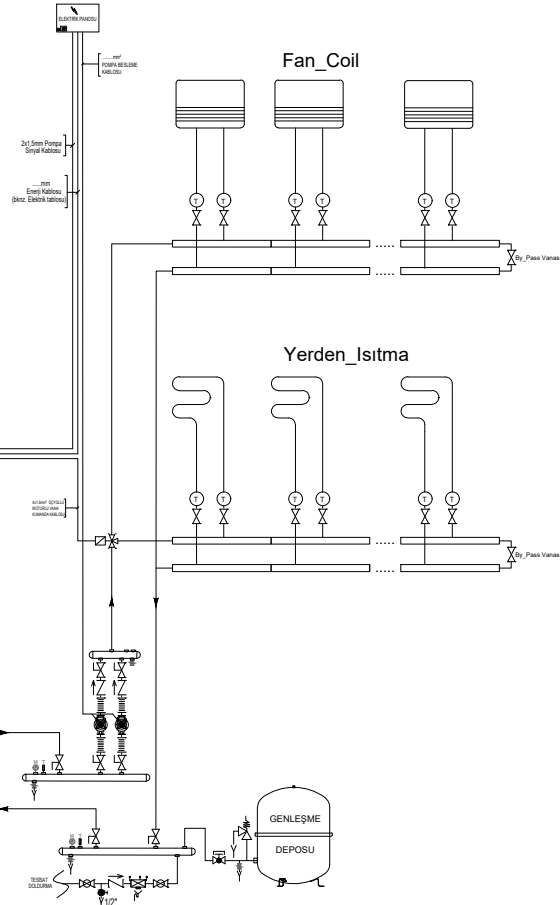



SEMBOLLER

SEMBOL	AÇIKLAMA
	KÜRESEL VANA
	SÖRGÜLÜ VANA
	KELEBEK VANA
	VANA
	ÇEKVALF
	TİTREŞİM YUTUCU
	MANOMETRE
	TERMOMETRE
	PİSLİK TUTUCU
	SİRKÜLASYON POMPASI
	ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA
	TAHLİYE
	EMNİYET VENTİLİ
	EN1717 Uyarınca Sistemleri Birbirinden Ayırma
	Fark Basınç Kontrol Vanası
	Genleşme Deposu

CIHAZ GÖRÜNÜŞLERİ VE POMPA EĞRİLERİ




1-CS2000 AWF 8-10 R-S
2-CS2000 AWF 12-16 R-S/T



CS2000 AWF 18-30 R-T

1)Düşük
2)Orta
3)Yüksek



Ref 6721865398

Date 01.08.2025

Statü Halka Açık

BOSCH

Bosch CS 2000 AWF Havadan Suya Isı Pompası Yerden Isıtma ve Fan-Coil Isıtma Devreli (Mod Seti)Akış Şeması